

Наименование продукции:
Кабель силовой КТПП 2х1,5(N) 380/660-3 ТУ 27.32.13-021-12350648-2021; ГОСТ 24334-2020
Дата изготовления: 08.05.23
Номер барабана (партия): КГО137836

214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д.9а,
здание АКБ1; тел./факс (4812) 61-11-05
mail@npt.ru

Тип барабана: Барабан 10

Протокол приёмо-сдаточных испытаний

№ 4530 от 12.05.23



(02)02000136091710(10)КГО137836(3313)01.986

1
ВЫСОКИМ
НАПРЯЖЕНИЕМ
ИСПЫТАНО



2 000136 091710

Виды проверок и испытаний, наименование контрольного параметра и единица измерения.	Объём выборки от партии	№ пунктов ГОСТ, ТУ		Значение параметра		Заключение о соответствии.
		Тех. требований	Методов испытаний	нормированно е	фактическое	
Проверка конструкции и конструктивных размеров	3%	ГОСТ 24334-2020 п.п.5.2.1-5.2.1.13	ГОСТ 24334-2020 п.п.8.2.1-8.2.3	В соответствии с НТД	Соответствует НТД	Соответствует
Диаметр ТПЖ, мм	3%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.1.2	ГОСТ 24334-2020 п.8.2.1	не более 1,8	1,55	Соответ.
Диаметр проволоки в ТПЖ, мм	3%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.1.2	ГОСТ 24334-2020 п.8.2.1	не более 0,26	0,246	Соответ.
Толщина изоляции ТПЖ, мм	3%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.1.3	ГОСТ 24334-2020 п.8.2.1	1,0(-0,2)	1,0	Соответ.
Толщина оболочек, мм	3%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.1.11	ГОСТ 24334-2020 п.8.2.1	1,0(-0,25)	1,0	Соответ.
Овальность кабеля, %	3%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.1.12	ГОСТ 24334-2020 п.8.2.2	не более 15% макс. нар. диаметра	0,3	Соответ.
Проверка отделимости элементов кабеля	3%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.1.9	ГОСТ 24334-2020 п.8.2.3	отделяются без повреждения	отделяются без повреждения	Соответ.
Проверка электрического сопротивления ТПЖ, Ом	3%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.2.1а)	ГОСТ 24334-2020 п.8.3.1	не более 13,3	13,269	Соответ.
Проверка электрического сопротивления изоляции, МОм	3%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.2.3а)	ГОСТ 24334-2020 п.8.3.1	не менее 50	74	Соответ.
Испытание напряжением	100%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.2.4; 5.2.2.5а)	ГОСТ 24334-2020 п.8.3.2; 8.3.3	(АС) 2 кВ x 5 мин. В соответствии с НТД	(АС) 2 кВ x 5 мин.	Соответ.
Проверка маркировки и упаковки	100%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.7; 5.2.8	ГОСТ 24334-2020 п. 8.8.1		Соответствует НТД	Соответствует

Испытания проводил инженер-контролер:

Заключение: Кабель силовой КТПП 2х1,5(N) 380/660-3
В количестве - 1986

объём партии

Соответствует требованиям ТУ 27.32.13-021-12350648-2021; ГОСТ 24334-2020

ОТК
3

ФИО

Мартыненко О.В.



Наименование продукции:

Кабель силовой КТП 1х16 380/660-2 ТУ 27.32.13-021-12350648-2021; ГОСТ 24334-2020

Дата изготовления: 22.05.23

Номер барабана (партия): КГО137844

Тип барабана: Барабан 10

ООО "Конкорд"

214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д.9а,

здание АКБ1; тел./факс (4812) 61-11-05

mail@npt.ru

Протокол приёмо-сдаточных испытаний

№ 5124 от 22.05.23



(02)02000136091659(10)КГО137844(3313)000001

1 ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ ИСПЫТАНО



2 000136 091659

Виды проверок и испытаний, наименование контрольного параметра и единица измерения.	Объём выборки от партии	№ пунктов ГОСТ, ТУ		Значение параметра	Заключение о соответствии.
		Тех. требований	Методов испытаний	нормированно е	фактическое
Проверка конструкции и конструктивных размеров	3%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.1-5.2.1.13	ГОСТ 24334-2020 п.8.2.1-8.2.3	В соответствии с НТД	Соответствует НТД
Диаметр ТПЖ, мм	3%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.1.2	ГОСТ 24334-2020 п.8.2.1	не более 6,3	5,3
Диаметр проволоки в ТПЖ, мм	3%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.1.2	ГОСТ 24334-2020 п.8.2.1	не более 0,41	0,404
Толщина изоляционно-защитной оболочки, мм	3%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.1.11	ГОСТ 24334-2020 п.8.2.1	2,9(-0,54)	2,90
Овальность кабеля, %	3%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.1.12	ГОСТ 24334-2020 п.8.2.2	не более 15% макс. нар. диаметра	4%
Проверка отделённости элементов кабеля	3%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.1.9	ГОСТ 24334-2020 п.8.2.3	отделяются без повреждения	отделяются без повреждения
Проверка электрического сопротивления ТПЖ, Ом	3%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.2.1а)	ГОСТ 24334-2020 п.8.3.1	не более 1,21	1,207
Проверка электрического сопротивления изоляции, МОм	3%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.2.3а)	ГОСТ 24334-2020 п.8.3.1	не менее 50	81
Испытание напряжением	100%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.2.4; 5.2.2.5а)	ГОСТ 24334-2020 п.8.3.2; 8.3.3	(АС) 2 кВ x 5 мин.	(АС) 2 кВ x 5 мин.
Испытание напряжением на проход	100%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.2.4; 5.2.2.5а)	ГОСТ 24334-2020 п.8.3.2; 8.3.3	(АС) 24 кВ	(АС) 24 кВ
Проверка маркировки и упаковки	100%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.7, 5.2.8	ГОСТ 24334-2020 п.8.8.1	В соответствии с НТД	Соответствует НТД

Испытания произвел инженер-контролер:

ОТК

4

Диманский В.В.
ФИО

Заключение: Кабель силовой КТП 1х16 380/660-2

В количестве - 1000

объём партии

Соответствует требованиям ТУ 27.32.13-021-12350648-2021; ГОСТ 24334-2020



Наименование продукции:
Кабель силовой КТП 3х4(Н,РЕ) 380/660-3 ТУ 27.32.13-021-12350648-2021; ГОСТ 24334-2020
Дата изготовления: 23.05.23
Номер барабана (партия): КГО137845

214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д.9а,
здание АКБ1; тел./факс (4812) 61-11-05
mail@npt.ru


Протокол приёмо-сдаточных испытаний

№ 5177 от 23.05.23



(02)02000136091871(10)КГО137845(3313)01.017

1 ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ ИСПЫТАНО



2 000136 091871

Виды проверок и испытаний, наименование контрольного параметра и единица измерения.	Объём выборки от партии	№ пунктов ГОСТ, ТУ		Значение параметра		Заключение о соответствии.
		Тех. требований	Методов испытаний	нормированно е	фактическое	
Проверка конструкции и конструктивных размеров	3%	ГОСТ 24334-2020 п.п.5.2.1-5.2.1.13	ГОСТ 24334-2020 п.п.8.2.1-8.2.3	В соответствии с НТД	Соответствует НТД	Соответствует
Диаметр ТПЖ, мм	3%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.1.2	ГОСТ 24334-2020 п.8.2.1	не более 3,0	2,51	Соответ.
Диаметр проволоки в ТПЖ, мм	3%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.1.2	ГОСТ 24334-2020 п.8.2.1	не более 0,31	0,246	Соответ.
Толщина изоляции ТПЖ, мм	3%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.1.3	ГОСТ 24334-2020 п.8.2.1	1,0(-0,2)	0,9	Соответ.
Толщина оболочки, мм	3%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.1.11	ГОСТ 24334-2020 п.8.2.1	1,0(-0,2)	0,9	Соответ.
Овальность кабеля, %	3%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.1.12	ГОСТ 24334-2020 п.8.2.2	не более 15% макс. нар. диаметра	3	Соответ.
Проверка отделимости элементов кабеля	3%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.1.9	ГОСТ 24334-2020 п.8.2.3	отделяются без повреждения	отделяются без повреждения	Соответ.
Проверка электрического сопротивления ТПЖ, Ом	3%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.2.1а)	ГОСТ 24334-2020 п.8.3.1	не более 4,95	4,88	Соответ.
Проверка электрического сопротивления изоляции, МОм	3%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.2.3а)	ГОСТ 24334-2020 п.8.3.1	не менее 50	64	Соответ.
Испытание напряжением	100%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.2.4; 5.2.2.5а)	ГОСТ 24334-2020 п.8.3.2; 8.3.3	(АС) 2 кВ x 5 мин. В соответствии с НТД	(АС) 2 кВ x 5 мин.	Соответ.
Проверка маркировки и упаковки	100%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.7; 5.2.8	ГОСТ 24334-2020 п. 8.8.1	В соответствии с НТД	Соответствует НТД	Соответствует

Испытание проводил инженер-контролер:

Заключение: Кабель силовой КТП 3х4(Н,РЕ) 380/660-3
В количестве - 1017

объём партии

Соответствует требованиям ТУ 27.32.13-021-12350648-2021; ГОСТ 24334-2020

ОТК 3

Денисенков Н.А.
ФИО



КОПИЯ


Наименование продукции:
Кабель силовой КТП 3х1,5(N,PE) 380/660-3 ТУ 27.32.13-021-12350648-2021; ГОСТ 24334-2020
Дата изготовления: 23.05.23
Номер барабана (партия): КГО137847

ООО "Конкорд"
214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д.9а,
здание АКБ1; тел./факс (4812) 61-11-05
mail@npt.ru

Тип барабана: Барабан 10


Протокол приёмо-сдаточных испытаний

№ 5181 от 23.05.23

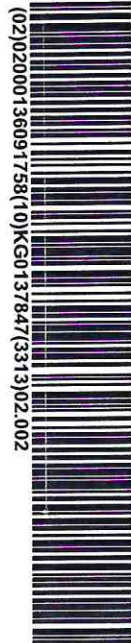

(02)02000136091758(10)КГО137847(33)1302.002

1
ВЫСОКИМ
НАПРЯЖЕНИЕМ
ИСПЫТАНО



2 000136 091758

Виды проверок и испытаний, наименование контрольного параметра и единица измерения.	Объём выборки от партии	№ пунктов ГОСТ, ТУ		Значение параметра		Заключение о соответствии.
		Тех. требований	Методов испытаний	нормированное	фактическое	
Проверка конструкции и конструктивных размеров	3%	ГОСТ 24334-2020 п.п.5.2.1.1-5.2.1.13	ГОСТ 24334-2020 п.п.8.2.1-8.2.3	В соответствии с НТД	Соответствует НТД	Соответствует
Диаметр ТПЖ, мм	3%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.1.2	ГОСТ 24334-2020 п.8.2.1	не более 1,8	1,55	Соответ.
Диаметр проволоки в ТПЖ, мм	3%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.1.2	ГОСТ 24334-2020 п.8.2.1	не более 0,26	0,246	Соответ.
Толщина изоляции ТПЖ, мм	3%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.1.3	ГОСТ 24334-2020 п.8.2.1	1,0(-0,2)	0,9	Соответ.
Толщина оболочек, мм	3%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.1.11	ГОСТ 24334-2020 п.8.2.1	1,0(-0,25)	0,9	Соответ.
Овальность кабеля, %	3%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.1.12	ГОСТ 24334-2020 п.8.2.2	не более 15% макс. нар. диаметра	3	Соответ.
Проверка отделяемости элементов кабеля	3%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.1.9	ГОСТ 24334-2020 п.8.2.3	отделяются без повреждения	отделяются без повреждения	Соответ.
Проверка электрического сопротивления ТПЖ, Ом	3%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.2.1а)	ГОСТ 24334-2020 п.8.3.1	не более 13,3	13,15	Соответ.
Проверка электрического сопротивления изоляции, МОм	3%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.2.3а)	ГОСТ 24334-2020 п.8.3.1	не менее 50	65	Соответ.
Испытание напряжением	100%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.2.4; 5.2.2.5а)	ГОСТ 24334-2020 п.8.3.2; 8.3.3	(АС) 2 кВ x 5 мин.	(АС) 2 кВ x 5 мин.	Соответ.
Проверка маркировки и упаковки	100%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.7; 5.2.8	ГОСТ 24334-2020 п.8.8.1	В соответствии с НТД	Соответствует НТД	Соответствует

Испытания проводил инженер-контролер:

Заключение: Кабель силовой КТП 3х1,5(N,PE) 380/660-3

В количестве - 2002

объём партии

Соответствует требованиям ТУ 27.32.13-021-12350648-2021; ГОСТ 24334-2020

ОТК
3

Денисов Н.А.
ФИО

КОМПЕТЕНЦИЯ



Наименование продукции:

Кабель силовой КТП 2х2,5(N) 380/660-3 ТУ 27.32.13-021-12350648-2021; ГОСТ 24334-2020

Дата изготовления: 23.05.23

Номер барабана (партия): КГО137849

Тип барабана: Барабан 10


ООО "Конкорд"

214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д.9а,
здание АКБ1; тел./факс (4812) 61-11-05

mail@npt.ru

Протокол приёмо-сдаточных испытаний

№ 5188 от 23.05.23

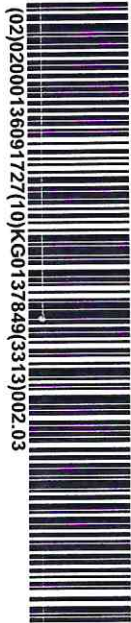

(02)02000136091727(10)КГО137849(3313)002.03

Виды проверок и испытаний, наименование контрольного параметра и единица измерения.	Объём выборки от партии	№ пунктов ГОСТ, ТУ		Значение параметра		Заключение о соответствии.
		Тех. требований	Методов испытаний	нормированно	фактическое	
Проверка конструкции и конструктивных размеров	3%	ГОСТ 24334-2020 п.п.5.2.1-5.2.1.13	ГОСТ 24334-2020 п.п.8.2.1-8.2.3	В соответствии с НТД	Соответствует НТД	Соответствует
Диаметр ТПЖ, мм	3%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.1.2	ГОСТ 24334-2020 п.8.2.1	не более 2,4	1,98	Соответ.
Диаметр проволоки в ТПЖ, мм	3%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.1.2	ГОСТ 24334-2020 п.8.2.1	не более 0,26	0,246	Соответ.
Толщина изоляции ТПЖ, мм	3%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.1.3	ГОСТ 24334-2020 п.8.2.1	1,0(-0,2)	0,8	Соответ.
Толщина обмотки, мм	3%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.1.11	ГОСТ 24334-2020 п.8.2.1	1,0(-0,25)	0,9	Соответ.
Овальность кабеля, %	3%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.1.12	ГОСТ 24334-2020 п.8.2.2	не более 15% макс. нар. диаметра	3	Соответ.
Проверка отделяемости элементов кабеля	3%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.1.9	ГОСТ 24334-2020 п.8.2.3	отделяются без повреждения	отделяются без повреждения	Соответ.
Проверка электрического сопротивления ТПЖ, Ом	3%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.2.1а)	ГОСТ 24334-2020 п.8.3.1	не более 7,98	7,931	Соответ.
Проверка электрического сопротивления изоляции, МОм	3%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.2.3а)	ГОСТ 24334-2020 п.8.3.1	не менее 50	61	Соответ.
Испытание напряжением	100%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.2.4; 5.2.2.5а)	ГОСТ 24334-2020 п.8.3.2; 8.3.3	(АС) 2 кВ x 5 мин. В соответствии с НТД	(АС) 2 кВ x 5 мин. Соответствует НТД	Соответ.
Проверка маркировки и упаковки	100%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.7; 5.2.8	ГОСТ 24334-2020 п. 8.8.1			Соответствует

Испытания проводил инженер-контролер:

Заключение: Кабель силовой КТП 2х2,5(N) 380/660-3

В количестве - 2030

объём партии

Соответствует требованиям ТУ 27.32.13-021-12350648-2021; ГОСТ 24334-2020

ОТК 3

Кудряшов В.В.
ФИО

КОМПАНИЯ ВЕРНА



Наименование продукции:

Кабель силовой КТП 1х25 380/660-2 ТУ 27.32.13-021-12350648-2021; ГОСТ 24334-2020

Дата изготовления: 23.05.23

Номер барабана (партия): КГО137855

Тип барабана: Барабан 10

ООО "Конкорд"

214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д.9а,
здание АКБ1; тел./факс (4812) 61-11-05

mail@npt.ru

Протокол приёмо-сдаточных испытаний

№ 5213 от 24.05.23

1 ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ ИСПЫТАНО

2 000136 091666



(02)02000136091666(10)КГО137855(3313)000001

Виды проверок и испытаний, наименование контрольного параметра и единица измерения.	Объем выборки от партии	№ пунктов ГОСТ, ТУ		Значение параметра		Заключение о соответствии.
		Тех. требований	Методов испытаний	нормированно е	фактическое	
Проверка конструкции и конструктивных размеров	3%	ГОСТ 24334-2020 п.п.5.2.1-5.2.1.13	ГОСТ 24334-2020 п.п.8.2.1-8.2.3	В соответствии с НТД	Соответствует НТД	Соответствует
Диаметр ТПЖ, мм	3%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.1.2	ГОСТ 24334-2020 п.8.2.1	не более 7,8	6,4	Соответ.
Диаметр проволоки в ТПЖ, мм	3%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.1.2	ГОСТ 24334-2020 п.8.2.1	не более 0,41	0,404	Соответ.
Толщина изоляционно-защитной оболочки, мм	3%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.1.11	ГОСТ 24334-2020 п.8.2.1	3,1(-0,57)	3,0	Соответ.
Овальность кабеля, %	3%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.1.12	ГОСТ 24334-2020 п.8.2.2	не более 15% макс. нар. диаметра	4	Соответ.
Проверка отделенности элементов кабеля	3%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.1.9	ГОСТ 24334-2020 п.8.2.3	отделяются без повреждения	отделяются без повреждения	Соответ.
Проверка электрического сопротивления ТПЖ, Ом	3%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.2.1а)	ГОСТ 24334-2020 п.8.3.1	не более 0,78	0,778	Соответ.
Проверка электрического сопротивления изоляции, МОм	3%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.2.3а)	ГОСТ 24334-2020 п.8.3.1	не менее 50	61	Соответ.
Испытание напряжением	100%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.2.4; 5.2.2.5а)	ГОСТ 24334-2020 п.8.3.2; 8.3.3	(АС) 2 кВ x 5 мин.	(АС) 2 кВ x 5 мин.	Соответ.
Испытание напряжением на проход	100%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.2.4; 5.2.2.5а)	ГОСТ 24334-2020 п.8.3.2; 8.3.3	(АС) 26 кВ	(АС) 26 кВ	Соответ.
Проверка маркировки и упаковки	100%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.7; 5.2.8	ГОСТ 24334-2020 п.8.8.1	В соответствии с НТД	Соответствует НТД	Соответствует

Испытания проводил инженер-контролер:

ОТК

4

Борисов И.Е.

ФИО

Заключение: Кабель силовой КТП 1х25 380/660-2

В количестве - 1000

объем партии

Соответствует требованиям ТУ 27.32.13-021-12350648-2021; ГОСТ 24334-2020



КОМ. ЕРНА

Наименование продукции:

Кабель силовой КГТП 4х4(N) 380/660-3 ТУ 27.32.13-021-12350648-2021; ГОСТ 24334-2020

Дата изготовления: 24.05.23

Номер барабана (партия): КГО137856

Тип барабана: Барабан 10

ООО "Конкорд"

214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д.9а,
здание АКБ1; тел./факс (4812) 61-11-05

mail@npt.ru

Протокол приёмо-сдаточных испытаний

№ 5225 от 24.05.23



(02)02000136092021(10)KGO137856(33)001.02



2 000136 092021

Виды проверок и испытаний, наименование контрольного параметра и единица измерения.	Объём выборки от партии	№ пунктов ГОСТ, ТУ		Значение параметра		Заключение о соответствии.
		Тех. требований	Методов испытаний	нормированное	фактическое	
Проверка конструкции и конструктивных размеров	3%	ГОСТ 24334-2020 п.п.5.2.1.1-5.2.1.13	ГОСТ 24334-2020 п.п.8.2.1-8.2.3	В соответствии с НТД	Соответствует НТД	Соответствует
Диаметр ТПЖ, мм	3%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.1.2	ГОСТ 24334-2020 п.8.2.1	не более 3,0	2,51	Соответ.
Диаметр проволоки в ТПЖ, мм	3%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.1.2	ГОСТ 24334-2020 п.8.2.1	не более 0,31	0,246	Соответ.
Толщина изоляции ТПЖ, мм	3%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.1.3	ГОСТ 24334-2020 п.8.2.1	1,0(-0,2)	0,9	Соответ.
Толщина оболочки, мм	3%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.1.11	ГОСТ 24334-2020 п.8.2.1	1,2(-0,28)	1,1	Соответ.
Овальность кабеля, %	3%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.1.12	ГОСТ 24334-2020 п.8.2.2	не более 15% макс. нар. диаметра	3%	Соответ.
Проверка отделимости элементов кабеля	3%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.1.9	ГОСТ 24334-2020 п.8.2.3	отделяются без повреждения	отделяются без повреждения	Соответ.
Проверка электрического сопротивления ТПЖ, Ом	3%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.2.1а)	ГОСТ 24334-2020 п.8.3.1	не более 4,95	4,869	Соответ.
Проверка электрического сопротивления изоляции, МОм	3%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.2.3а)	ГОСТ 24334-2020 п.8.3.1	не менее 50	77	Соответ.
Испытание напряжением	100%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.2.4; 5.2.2.5а),	ГОСТ 24334-2020 п.8.3.2; 8.3.3	(АС) 2 кВ х 5 мин.	(АС) 2 кВ х 5 мин.	Соответ.
Проверка маркировки и упаковки	100%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.7; 5.2.8	ГОСТ 24334-2020 п. 8.8.1	В соответствии с НТД	Соответствует НТД	Соответствует

Испытания проводил инженер-контролер:

ОТК 3

Гусев П.И.

Заключение: Кабель силовой КГТП 4х4(N) 380/660-3

В количестве - 1020

объём партии

Соответствует требованиям ТУ 27.32.13-021-12350648-2021; ГОСТ 24334-2020



КОМПАНИЯ

Наименование продукции:
Кабель силовой КТП 3х2,5(N,PE) 380/660-3 ТУ 27.32.13-021-12350648-2021; ГОСТ 24334-2020
Дата изготовления: 24.05.23
Номер барабана (партия): КГО137858

214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д.9а,
здание АКБ1; тел./факс (4812) 61-11-05
mail@nptm.ru

Протокол приёмо-сдаточных испытаний

№ 5227 от 24.05.23



(02)02000136091833(10)КГО137858(3313)001.52



2 000136 091833

Виды проверок и испытаний, наименование контрольного параметра и единица измерения.	Объём выборки от партии	№ пунктов ГОСТ, ТУ		Значение параметра		Заключение о соответствии.
		Тех. требований	Методов испытаний	нормированно	фактическое	
Проверка конструкции и конструктивных размеров	3%	ГОСТ 24334-2020 п.п.5.2.1-5.2.1.3	ГОСТ 24334-2020 п.п.8.2.1-8.2.3	В соответствии с НТД	Соответствует НТД	Соответствует
Диаметр ТПЖ, мм	3%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.1.2	ГОСТ 24334-2020 п.8.2.1	не более 2,4	1,98	Соответ.
Диаметр проволоки в ТПЖ, мм	3%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.1.2	ГОСТ 24334-2020 п.8.2.1	не более 0,26	0,246	Соответ.
Толщина изоляции ТПЖ, мм	3%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.1.3	ГОСТ 24334-2020 п.8.2.1	1,0(-0,2)	0,9	Соответ.
Толщина оболочек, мм	3%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.1.11	ГОСТ 24334-2020 п.8.2.1	1,0(-0,25)	0,9	Соответ.
Овальность кабеля, %	3%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.1.12	ГОСТ 24334-2020 п.8.2.2	не более 15% макс. нар. диаметра	3%	Соответ.
Проверка отделимости элементов кабеля	3%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.1.9	ГОСТ 24334-2020 п.8.2.3	отделяются без повреждения	отделяются без повреждения	Соответ.
Проверка электрического сопротивления ТПЖ, Ом	3%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.2.1а)	ГОСТ 24334-2020 п.8.3.1	не более 7,98	7,911	Соответ.
Проверка электрического сопротивления изоляции, МОм	3%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.2.3а)	ГОСТ 24334-2020 п.8.3.1	не менее 50	69	Соответ.
Испытание напряжением	100%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.2.4; 5.2.2.5а)	ГОСТ 24334-2020 п.8.3.2; 8.3.3	(АС) 2 кВ x 5 мин.	(АС) 2 кВ x 5 мин.	Соответ.
Проверка маркировки и упаковки	100%	ГОСТ 24334-2020 п.5.2.7; 5.2.8	ГОСТ 24334-2020 п. 8.8.1	В соответствии с НТД	Соответствует НТД	Соответствует

Заключение: Кабель силовой КТП 3х2,5(N,PE) 380/660-3

В количестве - 1520

объём партии

Соответствует требованиям ТУ 27.32.13-021-12350648-2021; ГОСТ 24334-2020

Испытания проводил инженер-контролер:

ОТК 3

Гусев П.И.
Ф.И.О.



КОМПЕТЕНЦИЯ